



komplexne architektonicke a inžinierske služby
a súvisiace technické poradenstvo

sídlo: Hadovce 171, 945 01 Komárno

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro vložka č.:19376/N

bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Komárno, č.úctu: 2262667955/0200

IČO: 36 733 482

DIČ: 2022312468

DIČ DPH: SK2022312468

tel: +421 35/7713244

mobil: +421 903 457268

e-mail: kubingsro@gmail.com

Zadávateľ:

Mesto Komárno, Nám.gen. Klapku 1, Komárno
zastúpené: MUDr. Anton Marek, primátor mesta

Číslo spisu (objednávky):

Objednávka zo dňa 02.12.2013

ODBORNÝ POSUDOK

číslo 1/2014

Vo veci:

Posúdenie stavu nasledovných mestských fontán:
Fontána Pevnostný rad/Dôstojnícky pavilón, Fontána
Ul.palatinova, Fontány na Nám. M.R. Štefánika

Počet listov: 16

Počet odovzdaných vyhotovení: 3

3. Fontána – Nám. M.R.Štefánika – Námorník



Pohľad na fontánu

3.1 Popis súčasného stavu

Predmetná fontána vykazuje najviac statických porúch. Dnom fontány sa tiahne niekoľko prasklín. V časti je úplne chýbajúci betón. Steny sú popraskané. Predpokladám, že praskliny sa netýkajú len povrchovej úpravy ale aj nosnej konštrukcie. Dnový výpust som síce našiel ale predpokladám jeho zanesenie nečistotami. Výtok fontány je z ocelových rúr, ktoré sú značne skorodované. Samotnú fontánu tvorí pol-kruhový objekt, ktorý vyzerá byť použiteľný. Technológia fontány je vzhľadom na jej vek a stav nepoužiteľná.

3.2 Zhrnutie zistení z prehliadky


Teleso fontány je staticky porušené do takej miery, že je nevyhnutná jej kompletná prestavba. V rámci prestavby je potrebné riešiť nové rozvody prívodu vody, vypúšťania fontány ako i bezpečnostného prepadu. Pôvodný náter bazénovou farbou je pre dnešné poňatie fontán nevhodné.



Nádrž fontány



Dno nádrže

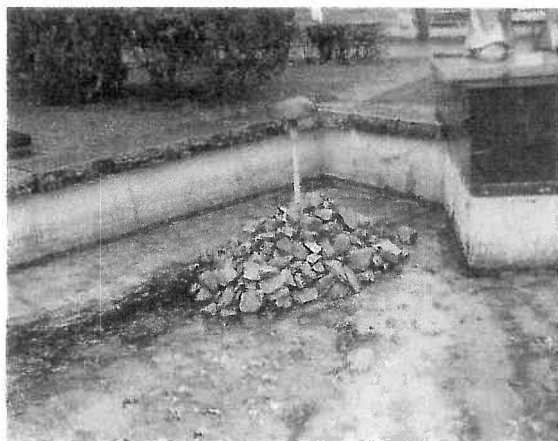

Vodotrysk



Vodotrysk

3.3 Vplyv zistení na prevádzku

- 1) Táto fontána sa v súčasnom stave prevádzkovať nedá. Jej uvedenie do prevádzky je nemožné bez kompletnej prestavby.
- 2) Ponechanie tejto fontány v súčasnom stave je z hľadiska estetického nevhodné a bude viesť k ďalšej deštrukcii samotnej konštrukcie. Aj keď musím podotknúť, že už v súčasnosti je v takom technickom stave, že ani ďalšia deštrukcia nebude mať vplyv na jej hodnotu a náklady na rekonštrukciu.

3.4 Návrh opatrení

V tomto prípade je potrebné zvážiť samotnú rekonštrukciu fontány, prípadne sa rozhodnúť o jej likvidácii a nájsť iné využitie pre dané územie.

- 1) V prípade, že sa rozhodne o likvidácii fontány je možné zriadiť kvetinový záhon z erbom mesta, osadenie pamätnej informačnej tabule s lavičkami (pamätná tabuľa – okupácia sovietskym vojskom, história hraničnej stráže)
- 2) Kompletná rekonštrukcia fontány. Keďže hovoríme o kompletnej rekonštrukcii je potrebné dať vypracovať architektonický a stavebný návrh fontány s kompletným rozpočtom a zahrnúť rekonštrukciu do investičných nákladov rozpočtu mesta. Prípadne navrhnúť fontánu ako tematickú, spájajúcu sa s históriou mesta a zrealizovať zbierku na jej prestavbu.

3.5 Odhad nákladov na uvedenie fontány do prevádzky

Vzhľadom na vyššie uvedené konštatovania neuvádzam odhad investičných nákladov na uvedenie fontány do prevádzky lebo jej uvedenie do prevádzky nie je možné. V prípade kompletnej prestavby, zrušenia alebo iného využitia územia bude vypracovaný podrobný rozpočet projektantom stavby. Tu sa môžeme pohybovať **od 20 000,€** do bez obmedzenia.